


# SISTEMA INTERCONECTADO URUGUAYO

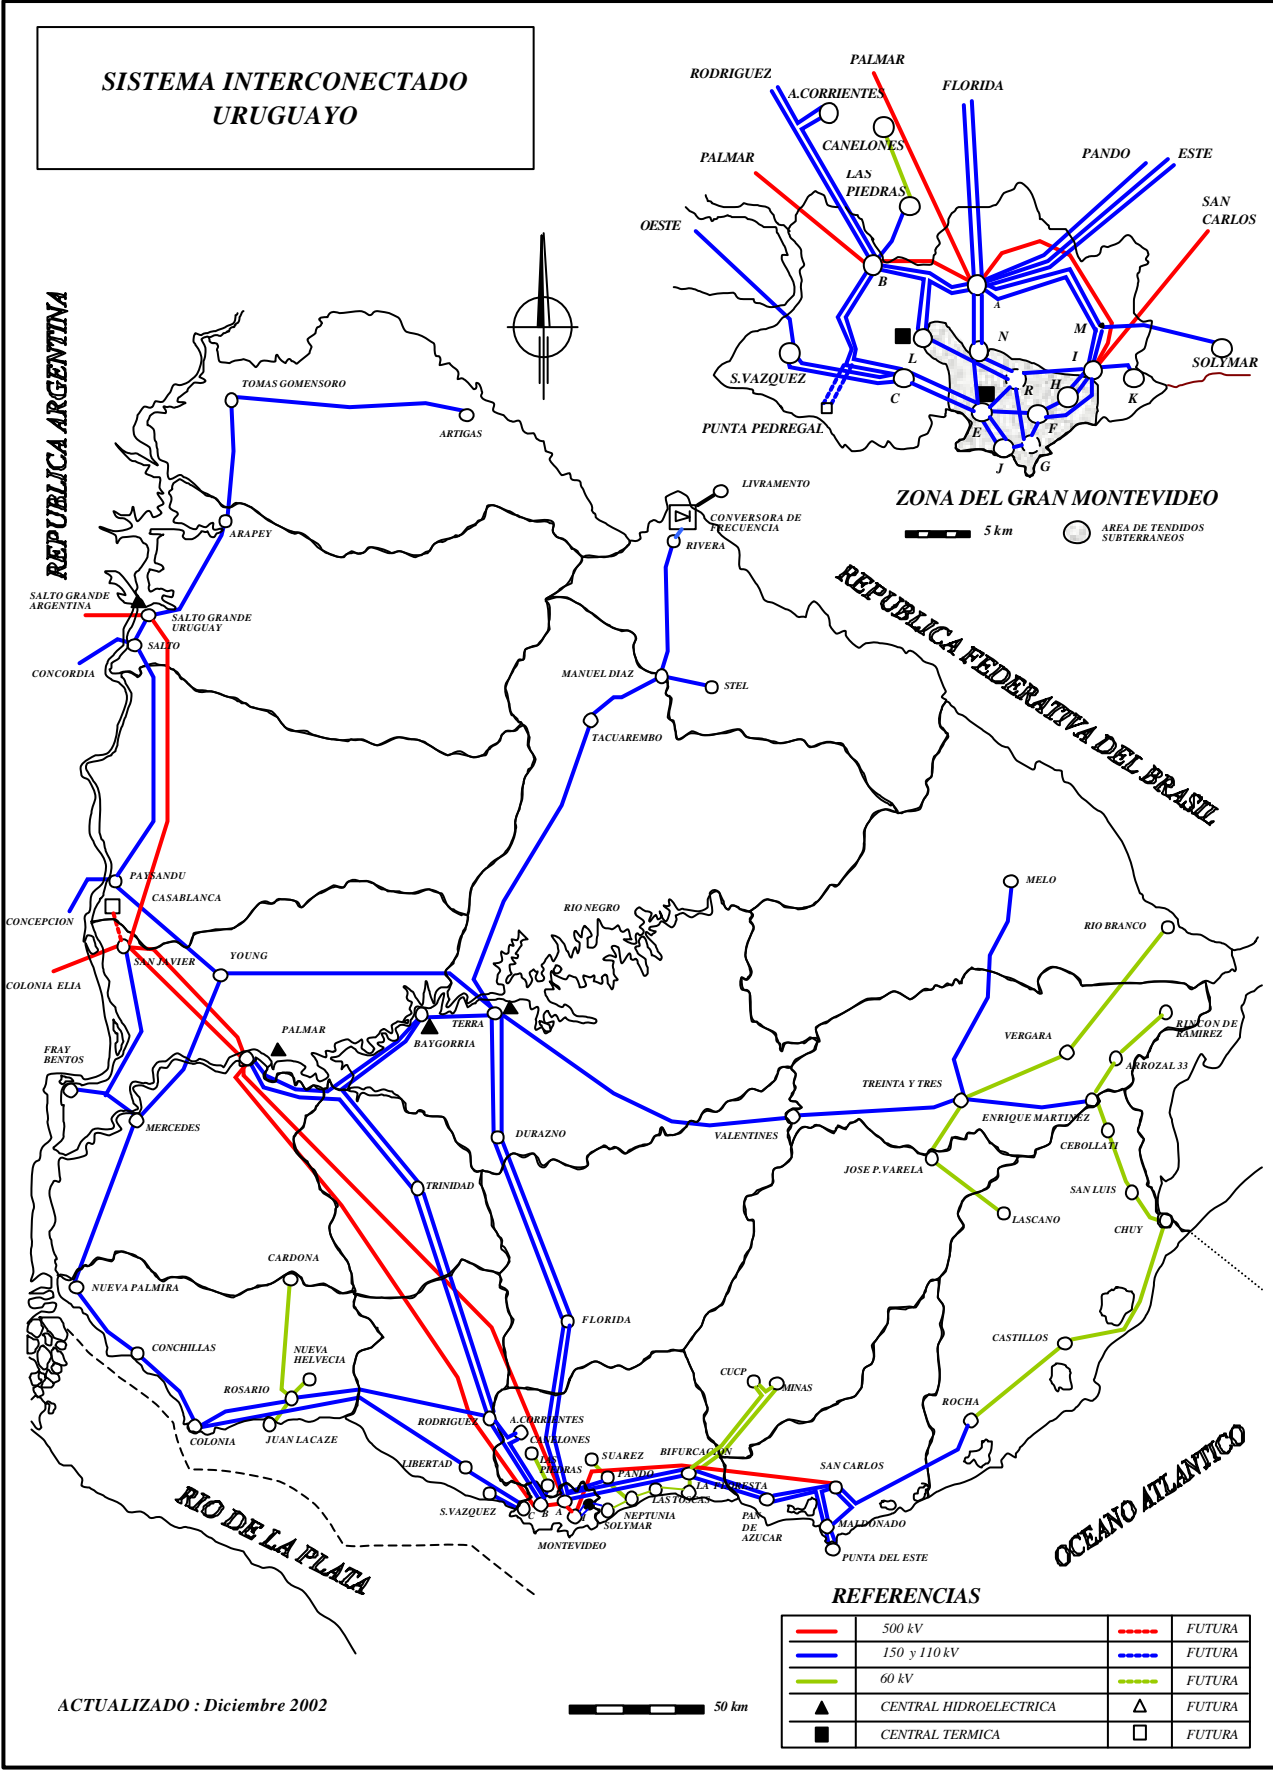

ZONA DEL GRAN MONTEVIDEO

5 km

AREA DE TENDIDOS SUBTERRANEOS

## REFERENCIAS

	500 kV		FUTURA
	150 y 110 kV		FUTURA
	60 kV		FUTURA
	CENTRAL HIDROELECTRICA		FUTURA
	CENTRAL TERMICA		FUTURA

ACTUALIZADO : Diciembre 2002

50 km